



Узел 2.1

Схема подключения КДУ с приводом Вейлто

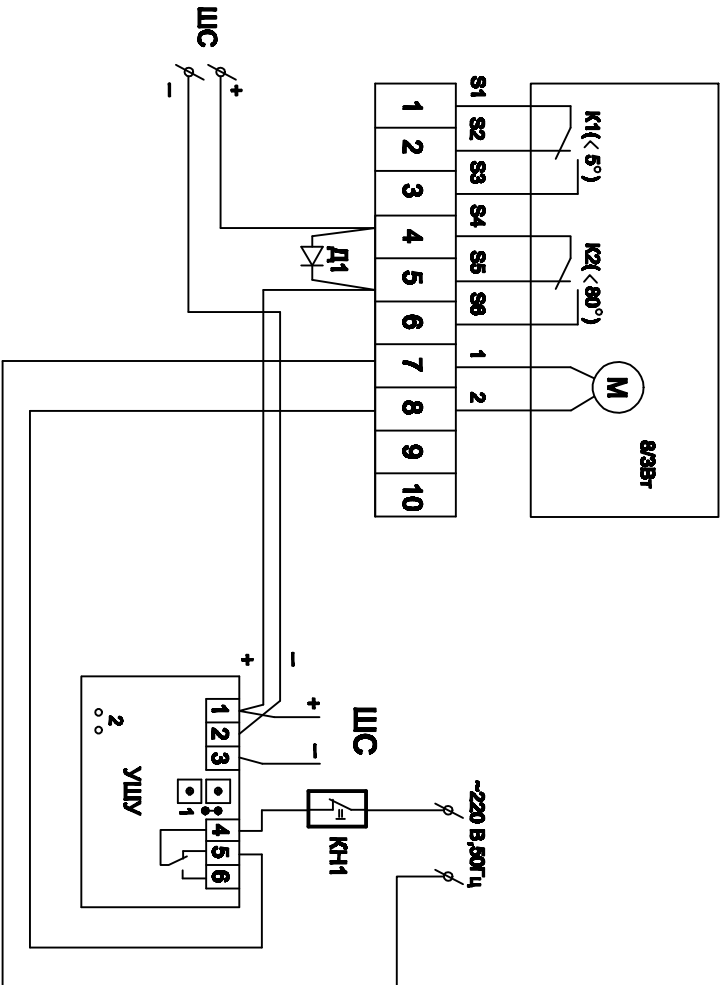

Узел 2.2

Схема подключения КДУ с электромагнитным приводом

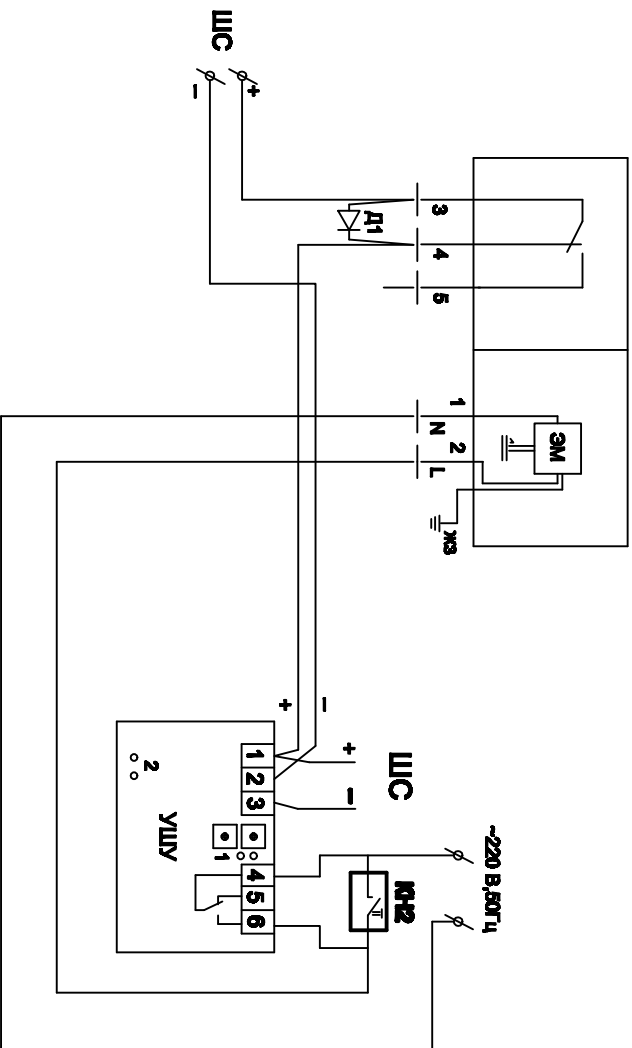

Включение реле УШУ-1 запрограммировать при сработке двух дымовых пожарных извещателей ИП 212-80 "ОДИН ДОМА-2".
КН1 - кнопка ручного управления клапаном (стоп/пуск, с фиксацией). Установить рядом с приводом клапана ДУ, в недоступном месте
КН2 - кнопка ручного управления клапаном ("Триб", пуск, без фиксации). Установить рядом с приводом клапана ДУ, в недоступном месте
Для включения контроля цепи управления после подачи напряжения в постоянном режиме
У1 снять (только для электромагнитного клапана).
Дрехмлер 2 установить в соответствии с руководством по эксплуатации УШУ-1 п.6.5. и 6.6
Д1=КДБ21

Согласовано:				Согласовано:			

Изм.№ подл.	Подп. и дата	Подпись №

СС									
Выборочный капитальный ремонт 12эт жилого дома (без отселения)									
Мен.	Куч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жилой дом №69			
						Узел № 2			
						РП			