


Согласовано:				Согласовано:			

Изм.№ попп.	Попп. и дата	Восем.изм.№


Узел 2.1

Схема подключения КДУ с приводом Velimo

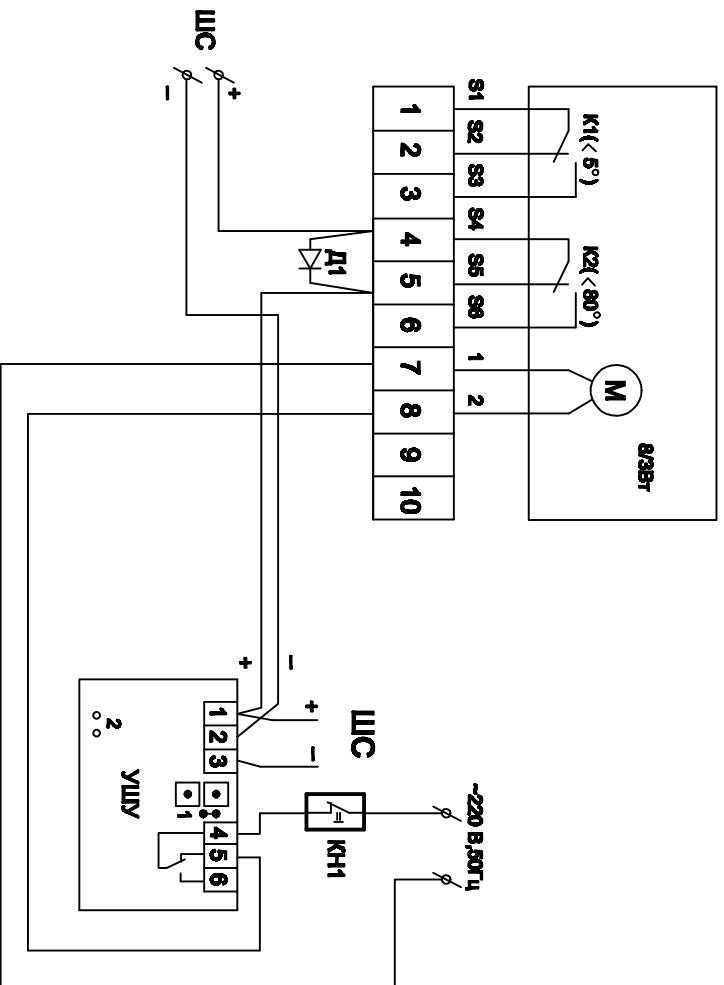

Узел 2.2

Схема подключения КДУ с электромагнитным приводом

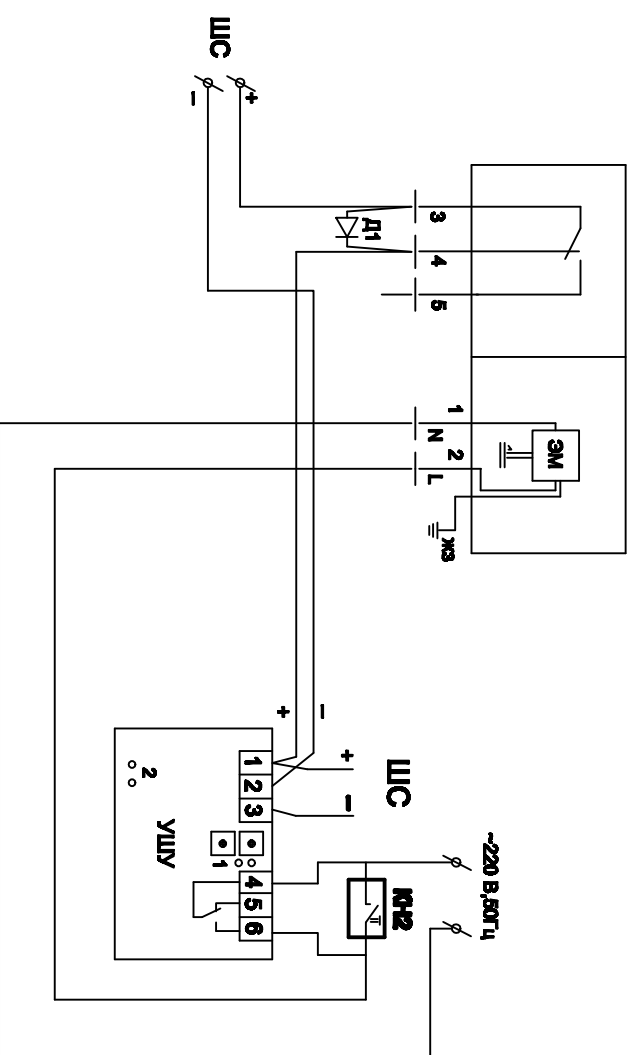

Выключение реле УШД-1 запрограммировано при срабатывании двух дымовых пожарных извещателей ИП 212-80 "ОДИН ДОМА-2".

КН1 - кнопка ручного управления клапаном (стой/лечь, с фиксацией). Установить рядом с приводом клапана ДУ, в недоступном месте

КН2 - кнопка ручного управления клапаном ("Триб", муск. без фиксации). Установить рядом с приводом клапана ДУ, в недоступном месте

для выполнения контроля цепи управления после подачи напряжения в постоянном режиме 11 снать (только для электромагнитного клапана).

У1 снять (только для электромагнитного клапана).

Джампер 2 установить в соответствии с руководством по эксплуатации УШУ-1 п.6.5. и 6.6

D1=KQ521

[illegible]